


Putta
79401:003:0049
maatlundusmaa

Künnapuu
79401:006:0030
maatlundusmaa

Tänavaristprofiil
lõige A-A

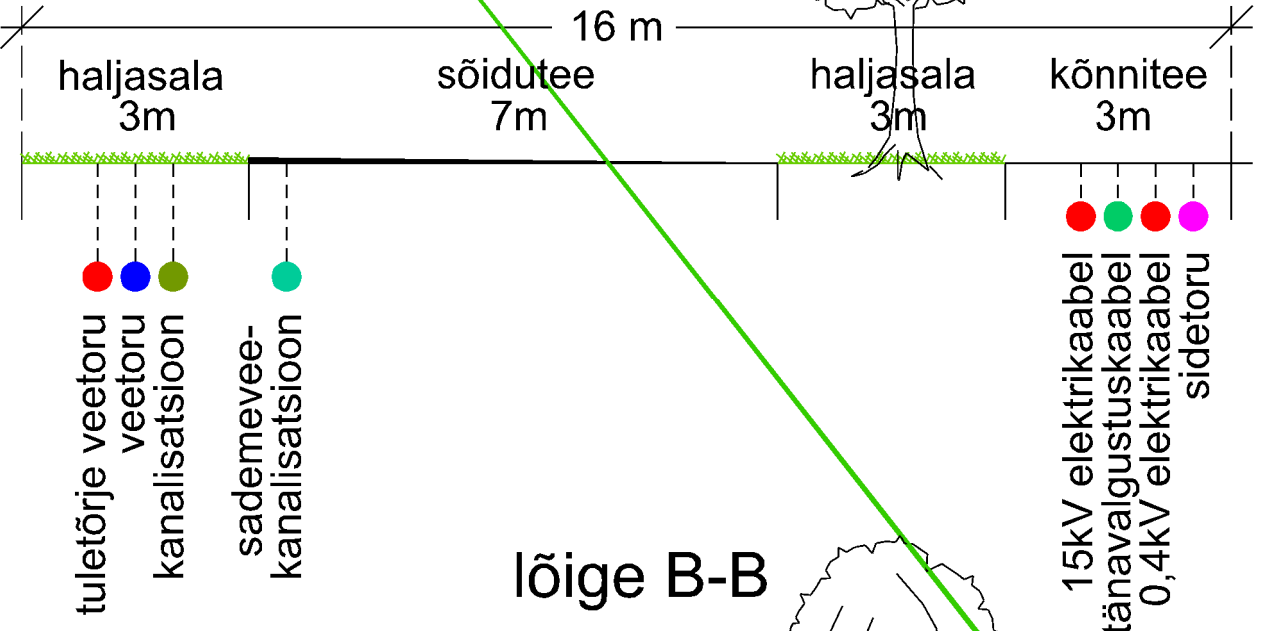

Meistri
79401:006:0050
maatlundusmaa

Kivipõllu
79401:006:0536
väikeelamumaa

Vara metskond
79401:002:0542
maatlundusmaa

Liuska
79401:006:0392
maatlundusmaa

Liуска
79401:006:0393
maatlundusmaa

Alapõllu
79401:006:1258
maatlundusmaa

Ees-Metsa tee
79401:006:0773
transpordimaa

Pikapõllu
79401:006:1257
väikeelamumaa

KOOSKÖLASTATUD
Nr 7.15/2.20, 20.02.2009a.
Lõuna-Eesti Päästekeskus
Inseneritehniline büroo
peainspektor Piotr Vorobiov
Viseeritud: seletuskiri

Eljon Ettevõtte AS
ULE VAADATUD
Jaak Ulmas
sideinsener-grupijuh
23.02.2009
Tööjoonised kooskõlastada täiendavalt

OÜ Jaotusvõrk
Rain Kõiv
käidukorraldaja
16.03.2009
KOOSKÖLASTATUD tingimustel:
1. 35kV OL kaitsesoonis lubatud madalhaljastus h=4m.
2. Planeeringulale jäävatele mastidele tagada ligipääs töövahendutega, teeninduala raadius R=10m.
3. Hooneid kuni H=12m ehitada teljest min 15m kaugusele.
4. Masti nr 69 asukohta muutmisel peab olema tagatud ristmest Tallu-Jõgeva mnt-l 3m ja teiste teedega 7m.
5. Liini juhtmetele alla, teljest 10m, seadade ehitamine keelatud.

- Leppemärgid**
- planeeringuala piir
 - olemasolev krundi piir
 - planeeritud krundi piir
 - planeeritud teemaa elementide piirid
 - perspektiivse teemaa elementide piirid
 - ari- ja tootismaa tänavate kaitsevöönd 10m
 - riigimaantee kaitsevöönd 50m
 - riigimaantee sanitaarkaitsevöönd 200m
 - raudtee kaitsevöönd 30m
 - kraavi eesvoolu kaitsevöönd 25m
 - ehituskeeluvöönd kraavi hooldamiseks 5m
 - planeeritud puurkaevu kaitsevöönd 30m
 - planeeritud reoveepuhasti kaitsevöönd 50m
 - planeeritud drenaažitoru
 - ari- ja tootismaa krundi hoonestusala
 - elamumaa hoonestusala
 - kraav
 - likvideeritav objekt
 - planeeritud alajaam
 - planeeritud bussipeatus
 - veemahuti(d) II astme pumplaga ja/või veetöötusrajatis

- Planeeritud tehnovõrgud**
- veetoru ja hüdrant
 - tuletõrjevõetoru
 - kanalisatsioonitoru
 - survekanalisatsioon
 - sademeevekanalisatsioon
 - 15kV elektrikaabel
 - 0,4kV elektrikaabel ja liitumiskilp
 - ümbertõstetav 35kV elektrikaabel
 - tänavavalgustus toitekaabel
 - sideatoru
- Olemasolevad tehnovõrgud ja nende kaitsevööndid**
- 0,4kV õhulin ja kaitsevöönd 2m
 - 15kV õhulin ja kaitsevöönd 10m
 - 35kV õhulin ja kaitsevöönd 25m
 - 330kV õhulin ja kaitsevöönd 40m
 - sidekaabel

- Katastrüksuse sihtotstarbed**
- Ä- ärimaa
 - T- tootmishooneite maa
 - Um- üldmaa
 - E- väikeelamumaa
 - M- maatlundusmaa
 - L- transpordimaa

- Maantee leppemärgid**
- olemasolev teemaa piir
 - projekteeritud teemaa piir
 - projekteeritud teekatendi piir
 - projekteeritud sõidutee telgjoon
 - planeeritud teemaa laienduse piir
 - planeeritud teemaa laienduse katendi piir

EHITUSOIGUSE TABEL

krundi aadress	maakausuluse sihtotstarve	hoonete suurim lubatud kõrgus (m)	hoonete suurim lubatud pindala	hoonete suurim lubatud arv
Pos 20	20-80% A	20-80% T	121179m ²	2
	3562m ²			

OÜ Jaotusvõrk
Tartu piirkond
Alo Ressaar
võrgurengu projektijuh
25.02.2009
KOOSKÖLASTATUD nr 1377/2009
Tingimustel:
1. Tööprojekti kooskõlastada täiendavalt.
2. Kooskõlastada ka 35kV käidutehnik
Rain Kõivuga.

Dorpat Projekt OÜ		Töö nimetus: Putta maauksuse detailplaneering	
Mõisapüüestee 2/1, Vahi küla, Tartu vald, 60534 reg.nr: 11174447, tel: 7407130, e-mail: info@hansamaa.ee		Asukoht: Tartu maakond, Tartu vald, Marama küla	
Detailplaneeringu koostamisest huvitatud isik: TDP Investment			
Planeerija: Liisi Ventsel	Allkiri:	Mõõtkava: 1:1000	Joonise nimetus: tehnovõrgud
Kuupäev: veebruar 2009	Töö number: 016-2007	Leht: 6	Lehti: 8